

Fragebogen zur Spezifizierung von NRTEC GT-Wall-Wanddurchführungssystemen



☐ Preisanfrage ☐ Auftrag ☐ Anforderung Ausschreibungstext

Firma/Ansprechpartner:

BV/Bauherr/Kommission/Ort:

Kontakt Daten (Tel./E-Mail):

Allgemeine Angaben (-> falls bekannt! Bitte unbedingt soviel wie möglich angeben, um eine Plausibilisierung durch GRATEC zu ermöglichen!)

Grundwasserstand über GT-Wall-System: m

Durchflussmengen -> Gesamtvolumenstrom m³/h -> pro Kreis l/min Heizleistung der WP: kW COP:

Spezifikation der Wand, in die das GT-Wall-System integriert werden soll und des GT-Wall Systems

Wandstärke: mm Stützenabstände der Kreisanschlüsse: mm Anzahl der Kreisanschlüsse:

Kreisanschlüsse: ☐ DA25 ☐ DA32 ☐ DA40 ☐ DA50 ☐ DA Wärmepumpenanschluss: DA

Rohrlänge Gebäude Innenseite Vorlaufleitungen: mm Rohrlänge Gebäude Innenseite Rücklaufleitungen: mm

Rohrlänge Gebäude Außenseite Vorlaufleitungen: mm Rohrlänge Gebäude Außenseite Rücklaufleitungen: mm

☐ Quellband zur zusätzlichen Abdichtung im Mauerwerk ☐ Verpress-Schlauch zur zusätzlichen Abdichtung im Mauerwerk

Spezifikation der Armaturen

Vorlauf: ☐ keine Armatur ☐ Kugelhahn

Rücklauf: ☐ keine Armatur ☐ Kugelhahn ☐ Inline Setter 8-38 l/min ☐ Inline Setter 5-42 l/min

☐ Inline Setter 20-70 l/min ☐ Strangreguliertventil (Hydrocontrol) ☐

WP-Absperrarmatur: ☐ keine Hauptabspernung ☐ PVC Kugelhahn (bis DA75) ☐ PVC Absperrklappe

Zubehör (optional)

☐ Thermometer in VL & RL ☐ Manometer in VL & RL ☐ Entleerungsanschluss in VL & RL ☐ Autom. Schnellentlüfter in VL & RL

Schalungshilfe (-> Bitte bei benötigter Schalung unbedingt nur einen Schalungstyp für die Gebäude Innen- und Außenseite angeben!)

☐ Vorgebohrte 3 geteilte Hilfsschalung (PE-Platte 6 mm, muss gestützt bzw. unterfüttert werden!) auf der Gebäude-Innenseite

☐ Vorgebohrte 3 geteilte Hilfsschalung (PE-Platte 6 mm, muss gestützt bzw. unterfüttert werden!) auf der Gebäude-Außenseite



☐ Verlorene Schalung entsprechend der Wanddicke (PE-Platte 12 mm mit den Kreisanschlüssen verschweißt) Gebäude-Innenseite

☐ Verlorene Schalung entsprechend der Wanddicke (PE-Platte 12 mm mit den Kreisanschlüssen verschweißt) Gebäude-Außenseite

☐ Keine Hilfsschalung auf der Gebäude-Innenseite ☐ Keine Hilfsschalung auf der Gebäude-Außenseite

Darstellung

Anmerkungen / Ergänzungen

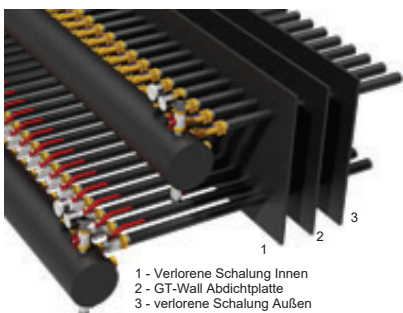

GT Wall mit Verpressschlauch



3-teilige Hilfsschalung

Datum:

Name in Druckbuchstaben:

Unterschrift:

Geschäftsführer
Hendrik Hundhausen

NRTEC GmbH
Paul-Ehrlich-Straße
3-5 63322 Rödermark

Sparkasse Bremen
BLZ: 29050101 Kto-Nr.: 84531318
IBAN: DE62 2905 0101 0084 5313 18
BIC: SBREDE22XXX

Amtsgericht Walsrode HRB 212653
Erfüllungsort Rödermark
Gerichtsstand Walsrode
USt-ID: DE 453 414 627